

5.2.01.h. Betjeningspanel

Version	Ændring	Dato
1.0	Første version	22/11-2016

Beskrivelse

LK IHC funktionsblok

Betjeningspanelet anvendes i sammenhæng med funktionsblok 5.2.03.d, 5.2.05.b samt 5.3.04.

Denne funktionsblok gør det nemt at ændre indstillinger for varme i mange rum (varmekredse) samtidig.

Funktionsblokken er konstrueret til at regulere både el- og/eller vandbaserede varmeapplikationer.

Der er, udover betjening via trykket, mulighed for styring via IHCRemote®, IHCTablet® og Visility Dashboard


Se også vejledning fra LK.

Blokken er understøttet af Visility DashBoard og Visility Mobile.



Konfiguration


Der er ingen særlig konfiguration for denne blok. Det anbefales at placere blokken i den pågældende lokalitet i IHC projektet og f.eks. skrive Varmestyring i firkantede parenteser.

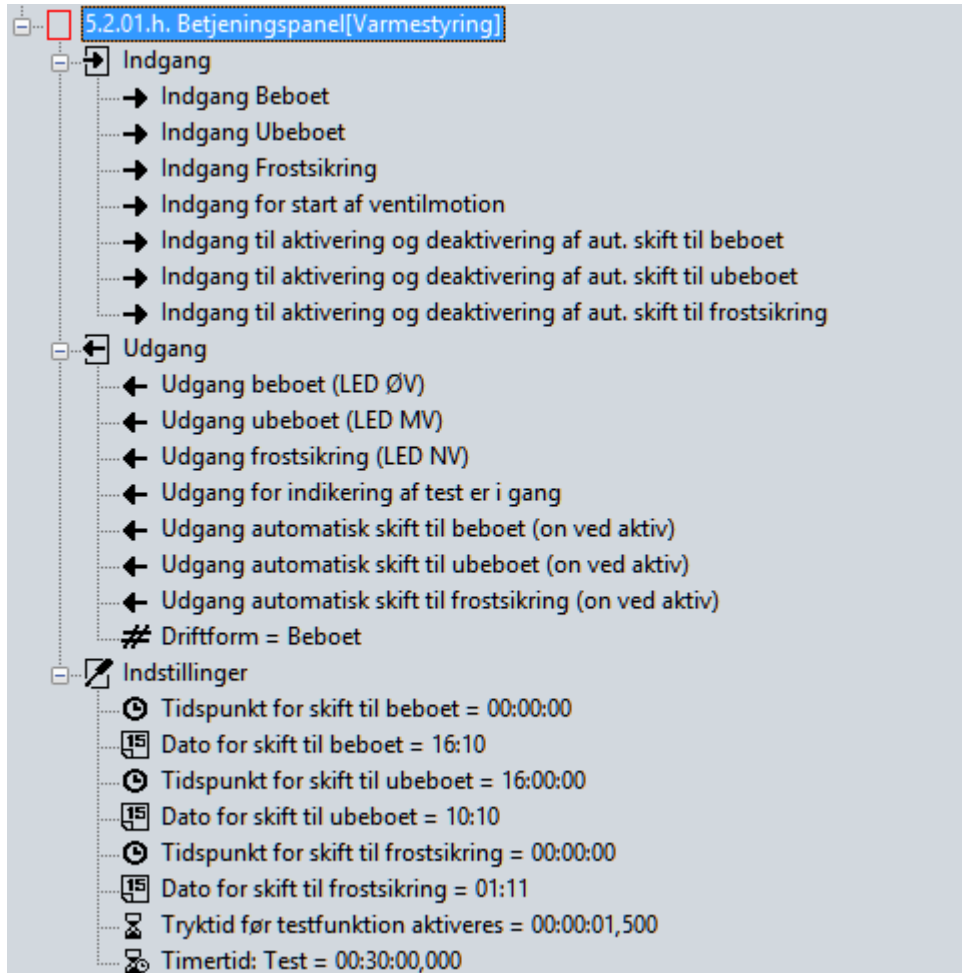

Visility DashBoard

Med Visility DashBoard er det en forudsætning for indlæsning af varmestyringer, at denne blok er tilstede. På Visility DashBoard giver det mulighed for at vælge mellem de enkelte tilstande, samt at sætte dato for retur.

Visility Mobile

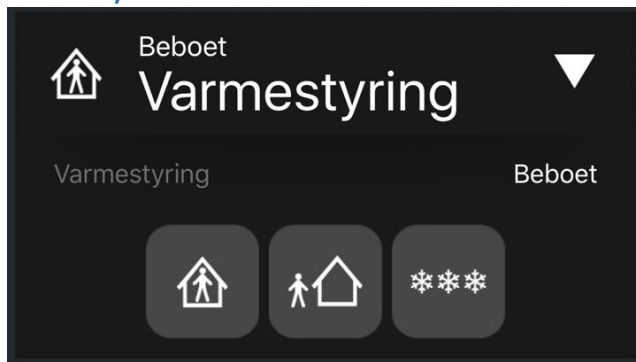

Brugerflade i Visility Mobile

Med Visility Mobile er det muligt at se aktuel tilstand og skifte mellem de enkelte tilstande.