

1.3.07. Fugtstyret ventilation

| Version | Ændring | Dato |
|---------|----------------|------------|
| 1.0 | Første version | 22/11-2016 |
| | | |

Beskrivelse

LK IHC funktionsblok

Anvendes hvor der ønskes fugtstyring af en evt. ventilator. Funktionsblokken giver mulighed for at foretage manuelt drift af ventilatoren. Det er ikke muligt at sætte styringen i manuelt sluk, ønskes denne funktion kan dette evt. gøres ved at afbryde net forsyningen til ventilatoren.

Se også vejledning fra LK.


Blokken er primært understøttet af Visility Mobile.



Konfiguration

Der er ingen særlig konfiguration for denne blok.

Visility Mobile

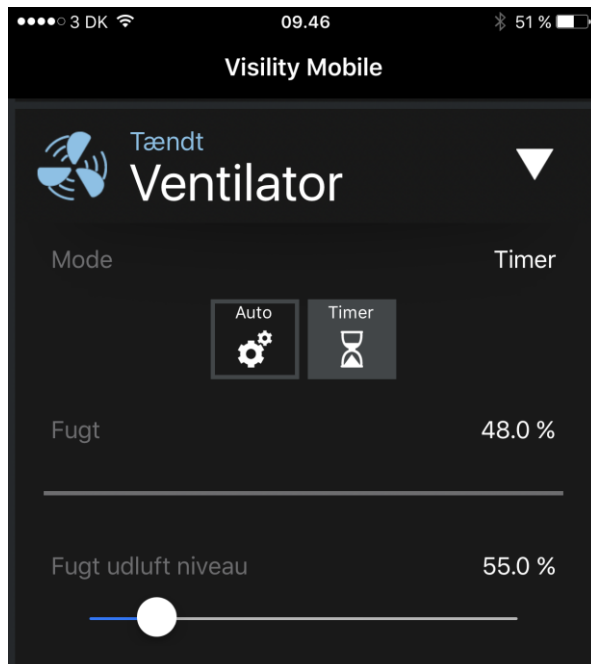

Brugerflade i Visility Mobile med konfiguration 4

Med Visility Mobile er det muligt at skifte mellem Auto og Timer. Det aktuelle setpunkt kan ses og ændres.