

10.2.37 Visility Sync

Version	Ændring	Dato
1.0	Første version	2/9-2016


Beskrivelse

I større installationer med flere IHC Controllere er det med Visility synkronisering muligt at udveksle ressourceværdier mellem de enkelte IHC Controllere. Alle typer kan overføres.



Konfiguration

Der indsættes en (og kun en) 10.2.37 i hvert IHC Visual projekt. Blokken tilpasses det aktuelle behov. Under normale omstændigheder vil en overførsel af en ressourceværdi tage ca. 1 sekund og er derfor ikke velegnet til touch lysstyring eller lignende anvendelse. Under Input i funktionsblokken indsættes ressourcer som ønskes overført til en eller flere andre IHC Controllere. De tilsvarende ressource typer (med samme navne) indsættes i 10.2.37 under outputs på de controllere som skal kunne modtage værdien. (for overførsel af on/off signaler benyttes Indgang som ressourcer der overføres fra og Udgang som ressourcer der overføres til).

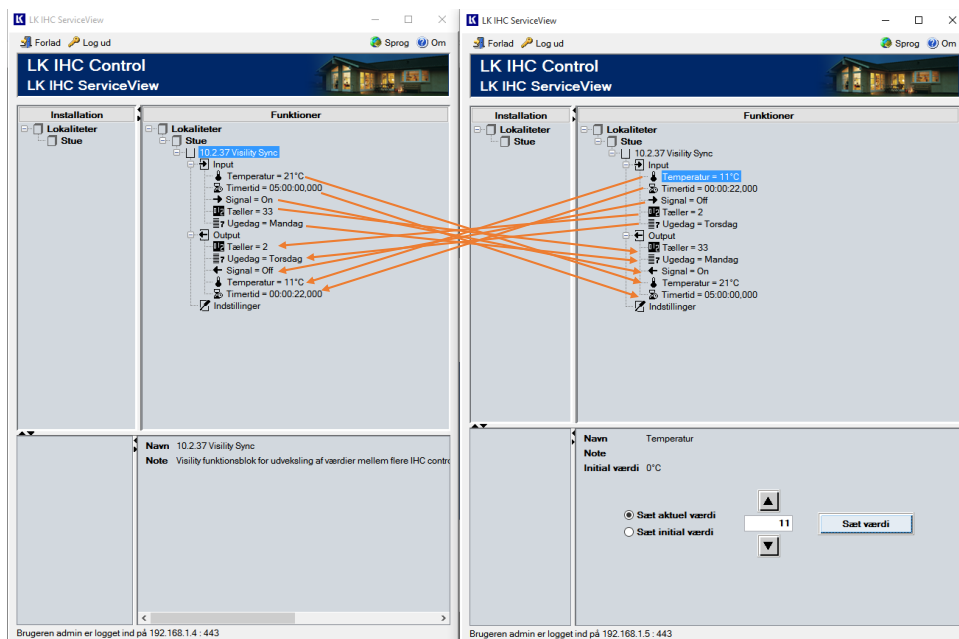

Eksempel på hvordan ressource værdier overføres mellem 2 IHC controllere.

Når ressourcerne er defineret i 10.2.37 i de enkelte IHC Visual projekter uploades disse til Visility portalen.

Bemærk at såfremt der foretages ændringer i 10.2.37 efterfølgende, f.eks. udvidelse med nye ressourcer skal IHC projektet genindlæses på portalen.